




GRENOBLE ALPES
MÉTROPOLE

2024 SYNTHÈSE DU RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITÉ ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC EAU POTABLE

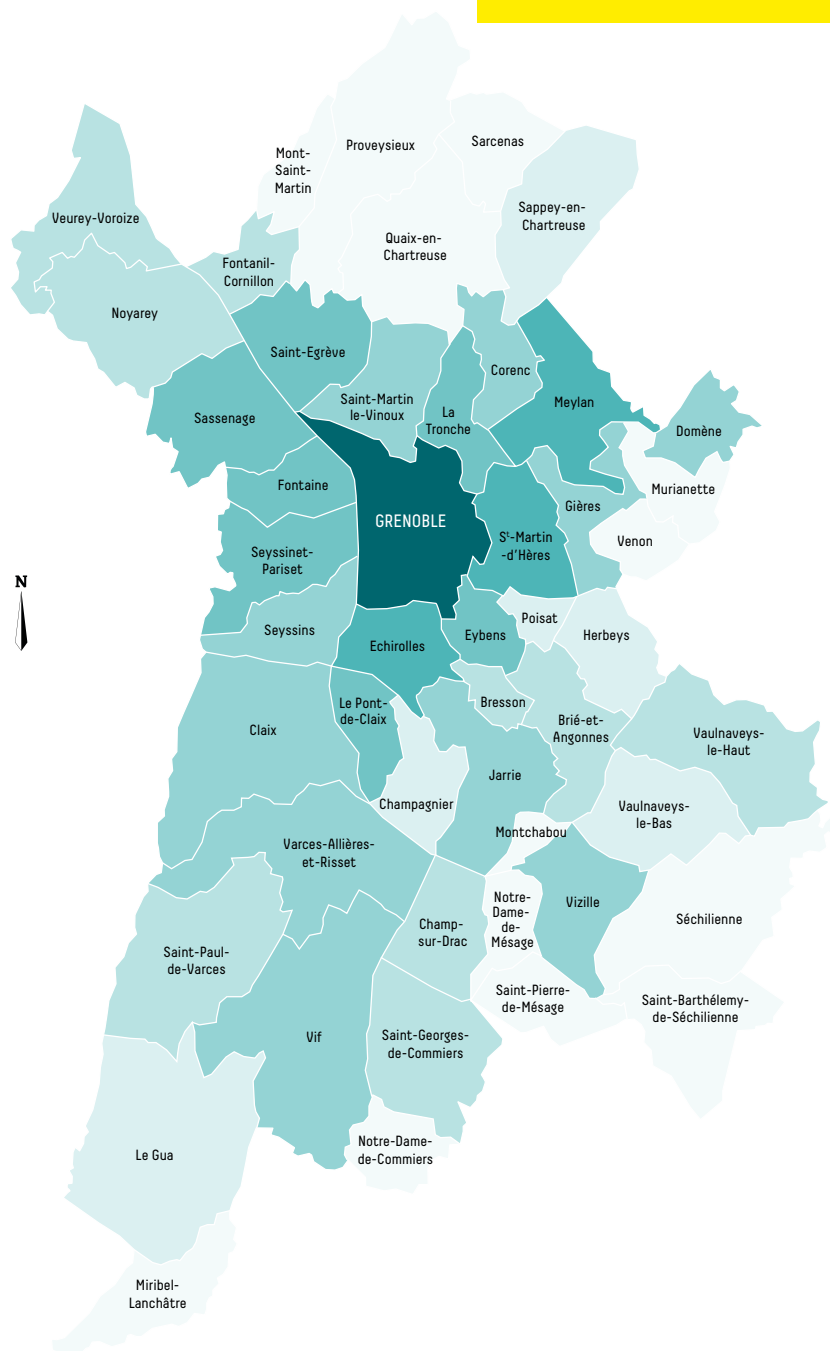

Les usagers

450 000
habitants

174 000
abonnés

148L consommés par hab.
chaque jour en 2024

Le réseau

1,5 M m³/an d'eau économisés
depuis 2017 en moyenne grâce à la
réparation de fuites sur les réseaux
(régie et SPL EDGA confondues)

Les moyens


293
agents en
moyenne sur
l'année (eau et
assainissement
confondus)

7 apprentis

20,5 M€
budget de la
compétence
eau potable
(Fonctionnement)

15,7 M€
budget de la
compétence
eau potable
(Investissement)

Volumes consommés en 2024 en m³

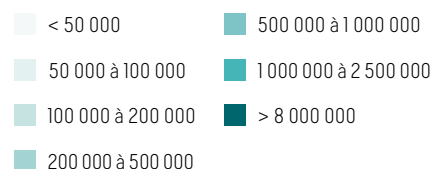

FOCUS SUR LES FAITS MARQUANTS

TRAVAUX POUR L'INTERCONNEXION EN EAU POTABLE ENTRE LES COMMUNES DE CLAIX ET VARCES ALLIÈRES ET RISSET



Les travaux, subventionnés par l'Agence de l'eau, visent à sécuriser l'alimentation en eau potable de Claix en remplaçant les sources gravitaires par les champs captants du Drac à Varces. Ils incluent le renforcement du réseau sur 1700 mètres le long de la RD 1075 et l'installation d'organes hydrauliques pour optimiser le fonctionnement.

PREMIÈRE ÉTAPE VERS LA TRIPLE CERTIFICATION QSE



En mars 2024, les régies eau et assainissement ont lancé un projet de triple certification ISO (Qualité, Sécurité, Environnement). En décembre 2024, après un audit de 13 jours par l'AFNOR, la triple certification a été obtenue pour la production d'eau potable, la qualité de l'eau, le traitement des eaux usées, les relations abonnés, la gestion des données patrimoniales et les achats.

TRAVAUX DE SÉCURISATION DE SÉCURISATION DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES COMMUNES DE SAINT EGRÈVE ET DU FONTANIL-CORNILLON



Le Schéma Directeur de Grenoble-Alpes Métropole préconise des modifications pour sécuriser l'alimentation en eau potable de deux communes, en raison de la sensibilité des sources gravitaires et du besoin d'augmenter la capacité de stockage. Les travaux réceptionnés en 2024 incluent 4,8 km de canalisations pour relier les réseaux des deux communes à au réseau d'adduction eau prélevée dans la nappe du Drac. En 2025, des travaux restent à réaliser pour augmenter la capacité du réservoir de la Monta.

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE



Un appel à projets lancé en mai 2024 pour l'accès à l'eau potable et l'assainissement, avec un budget de 480 K€, a reçu 36 dossiers, dont 30 retenus. En septembre 2024, six projets ont été approuvés, dont deux en zone rouge : Sénégal, Bangladesh, Rwanda, Haïti, Yémen et Laos.

LES RESSOURCES GÉRÉES PAR LA MÉTROPOLE

54 m³/AN Consommation moyenne d'un habitant	36,2 MILLIONS m³ Volume d'eau produits en 2024	90% de l'eau distribuée est potable sans traitement
11,9 KM de réseau renouvelé, soit 0,65% des réseaux d'adduction et de distribution	6 000 contrôles de la qualité de l'eau toutes communes confondues	
99,08% Taux de conformité microbiologique	100% Taux de conformité physicochimique	84,3% rendement global des réseaux

LE PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE



124 captages actifs

permettent de prélever l'eau des montagnes ou des plaines alluviales



153 réservoirs actifs

stockent cette eau entre les captages et les habitations. Leur taille va de 1m³ à 40 000m³



4 microcentrales

utilisent de l'énergie hydraulique pour produire de l'électricité



1 853 km

de conduites apportent l'eau des captages jusqu'aux habitations



6 537

poteaux incendies publics et privés sur la métropole

LE BILAN DES TRAVAUX 2024



40

ouvrages ont été
rénovés



0,65 %

des canalisations d'adduction et
de distribution ont été renouve-
lées en 2024, soit 11,98 km.

Le taux moyen sur 5 ans est de
0,69% .



303

branchements ont été
renouvelés

INDICATEURS FINANCIERS



Année 2024 (en million d'€)	
RECETTE D'EXPLOITATION	38,08
DÉPENSES D'EXPLOITATION	20,50
OPÉRATIONS FINANCIÈRES	-1,71
REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE	3,61
EPARGNE NETTE	12,27

Cette épargne permet de couvrir près de 78% des dépenses d'équipement qui s'élèvent à :

15,7 M€ HT

LE PRIX DE L'EAU ET LA RELATION AUX USAGERS



En 2025, le tarif de l'eau évolue et se monte à 3,41€/m³TTC. Ce qui situe la métropole en dessous de la moyenne des prix pratiqués en France. Par comparaison, **le prix moyen des Métropoles en France était de 4,07 €/m³ TTC en 2021.**

4 400

visiteurs ont été accueillis dans les 3 pôles abonnés de la régie


Prix de l'eau TTC en 2024 :

3,42€/m³

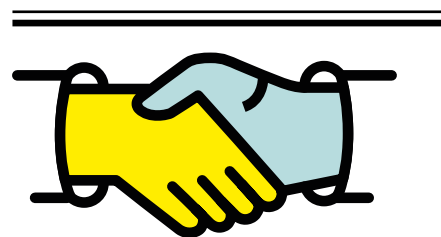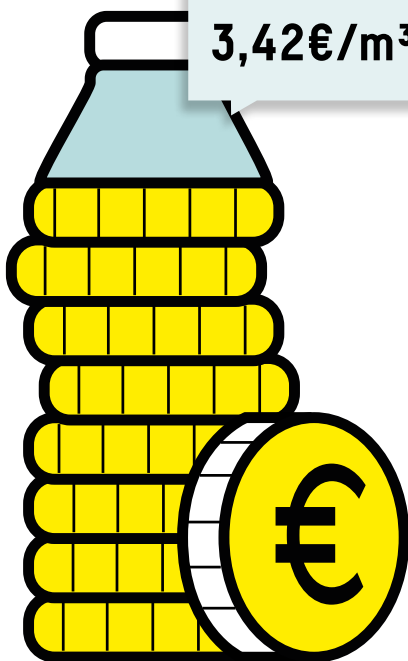

23 558

ménages ont bénéficié de l'allocation eau d'une valeur moyenne de 30 €.



RÉPARTITION DE LA FACTURE D'EAU 120M³ HT 2024

Part moyenne eau potable	1,38€/m ³
Part Assainissement (tarif unique)	1,29€/m ³
Part Agence de l'eau (tarif unique)	0,51€/m ³
Part moyenne TVA	0,24€/m ³

Réalisation : Grenoble-Alpes Métropole : mai 2025

Régie Eau potable

Le Forum - 3 rue Malakoff - 38 031 Grenoble cedex 01
Numéro accueil eau potable : 04 85 59 50 00

 **GRENOBLEALPESMÉTROPOLE**